

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI KL B15 i KLC



Producent:

SEC SYSTEMS Sp. z o.o.

ul. Gdańska 37

83-200 Starogard Gdański, Polska

www.sec-systems.pl

**PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM,
ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA
W PRZYSZŁOŚCI**

01/2022

Data Wydania: 07.01.2022

1. WSTĘP

Konstrukcja drzwi kl. B i C umożliwia skuteczne przeciwdziałanie przedostawaniu się ognia do chronionych rejonów, oraz ogranicza wzrost temperatury wg. stosownych przepisów, co dopuszcza do zastosowania w grodziach kl. B i kl. C jednostkach pływających.

Skrzydło zbudowane jest z dwóch nitowanych kaset z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, pokrytej folią PCV lub powlekane farbą proszkową wg katalogu RAL, izolowane wełną mineralną odpowiedniej gęstości, oraz usztywnione kształtownikami z blachy stalowej. W górnej części, skrzydło drzwi posiada wzmocnienie z blachy stalowej umożliwiające montaż samozamykacza i trzymacza elektromagnetycznego. Ościeżnica drzwi wykonana jest z profili giętych z blachy stalowej o gr. 1,5 mm. Drzwi wyposażone są w zamek z wkładką patentową, oraz zawiasy. Drzwi mogą być wyposażone w kratkę wentylacyjną ($W_m=125 \text{ cm}^2$ lub $W_d=250 \text{ cm}^2$) i wyjście awaryjne. Powyższy osprzęt nie jest przedmiotem dostawy.

2. MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH

2.1 Montaż drzwi


Drzwi typu SEC SYSTEMS przystosowane są do bezpośredniego montażu w ścianie o grubości 50 mm, poprzez skręcenie dwóch części składanej ościeżnicy. Montaż w innej sytuacji (np. do ściany o grubości 25 mm lub do ściany stalowej) powinien być przeprowadzony wg szczegółowej dokumentacji technicznej. Nad drzwiami montowana jest płyta wypełniająca (naddrzwiowa). Płytę tą mocuje się przy pomocy "Złącza Omega" lub dwóch profili prowadzących. W zależności od wysokości progu drzwi stosuje się profil progowy (dostarczany z drzwiami) lub płytę wypełniającą montowaną analogicznie jak płyta naddrzwiowa. W zależności od typu drzwi standardową wysokość określa Karta Katalogowa. Montaż drzwi należy przeprowadzić po uprzednim demontażu skrzydła drzwi poprzez odkręcenie zawiasów. Po przeprowadzeniu wszystkich prac montażowych można przeprowadzić zerwanie folii ochronnej z powierzchni skrzydła drzwi. Zaleca się usuwanie folii ochronnej po próbach statku w morzu, za zgodą budowniczego statku.

2.2. Eksploatacja, czyszczenie i konserwacja

Podczas eksploatacji drzwi należy szczególnie przestrzegać następujących zasad:

- a) przegląd, konserwacja i usuwanie zabrudzeń powłoki PCV lub Ral.
- b) sprawdzanie niezawodności działania zamka.

W przypadku zabrudzenia drzwi, miejsca zabrudzone należy przemyć roztworem letniej wody z mydłem lub łagodnych detergentów stosowanych do użytku domowego, nie zawierających amoniaku. W obu przypadkach zaleca się stosowanie środków uznanych producentów światowych.

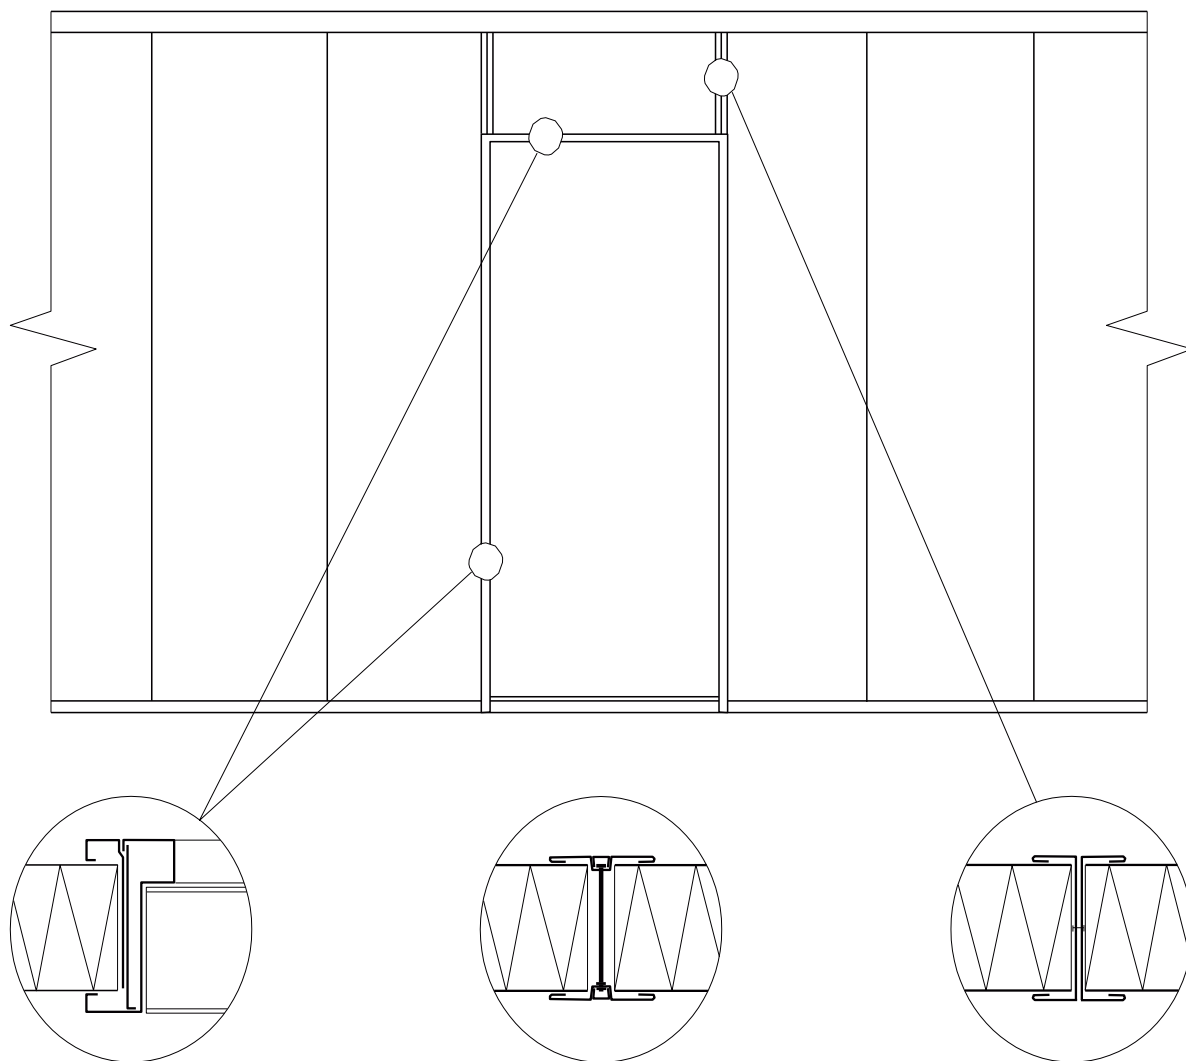

Producent oświadcza, iż dane wyposażenie morskie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2014/90/UE. Pełna wersja deklaracji zgodności jest dołączona do produktu, lub pod adresem e-mail: info@sec-systems.pl

Warunki gwarancji dostępne są na stronie: www.sec-systems.pl/docs/

BIURO:

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk

PRODUKCJA

ul. Gdańska 37
83-200 Starogard Gdański

Polska

+48 587 316 720
info@sec-systems.pl

